

คุณลักษณะเฉพาะ  
ตู้ลิ้นชักเกอร์ ๖ ช่อง

๑.วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นตู้เก็บเอกสาร หนังสือ และของใช้ต่างๆ ภายในสำนักงาน

๒.ลักษณะทั่วไป

- ๒.๑ เป็นตู้เหล็กพ่นอบสีชนิดบานเปิด แบบ ๖ ช่อง มีระบบล็อกคิสรระพร้อมมือจับแบบฝัง
- ๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ หรือจากต่างประเทศ
- ๒.๓ ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. ๑๒๘๔-๒๕๓๘

๓.คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

- ๓.๑ ตู้ทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร มีขนาด กว้างXลึกXสูง ไม่น้อยกว่า ๙๐X๔๕X๑๘๐ เซนติเมตร
- ๓.๒ มีช่องบานเปิด-ปิด เป็นบานทึบ จำนวน ๖ บาน ทำด้วยเหล็กพร้อมมือจับแบบฝัง
- ๓.๓ กุญแจล็อกชนิดฝังติดยึดกับบานประตูแยกอิสระแต่ละบาน

๔.ส่วนประกอบ และอุปกรณ์อะไหล่




- ๔.๑ เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งาน
- ๔.๒ รูปแบบตาม ผนวก ก.

๕. การทดสอบและผล


- ๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒ , ๓ และ ๔
- ๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖.ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๖.๑ สืบตามที่ทางราชการกำหนด
- ๖.๒ รับประกันคุณภาพพร้อมทั้งความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี


พ.ต.อ.  ประธานกรรมการ  
(สมภาพ พุฒศรี)  
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๑  
พ.ต.ท.  กรรมการ  
(ตะวัน ไวยรัตน์)  
นวท.(สบ ๓) กอป.ศพฐ.๑  
พ.ต.ท.หญิง  กรรมการ  
(วันทนา เรืองอรุณ)  
สว.ผอ.ศพฐ.๑

- อนุมัติตามเสนอ

พล.ต.ท.   
( มนุ เมฆหมอก )

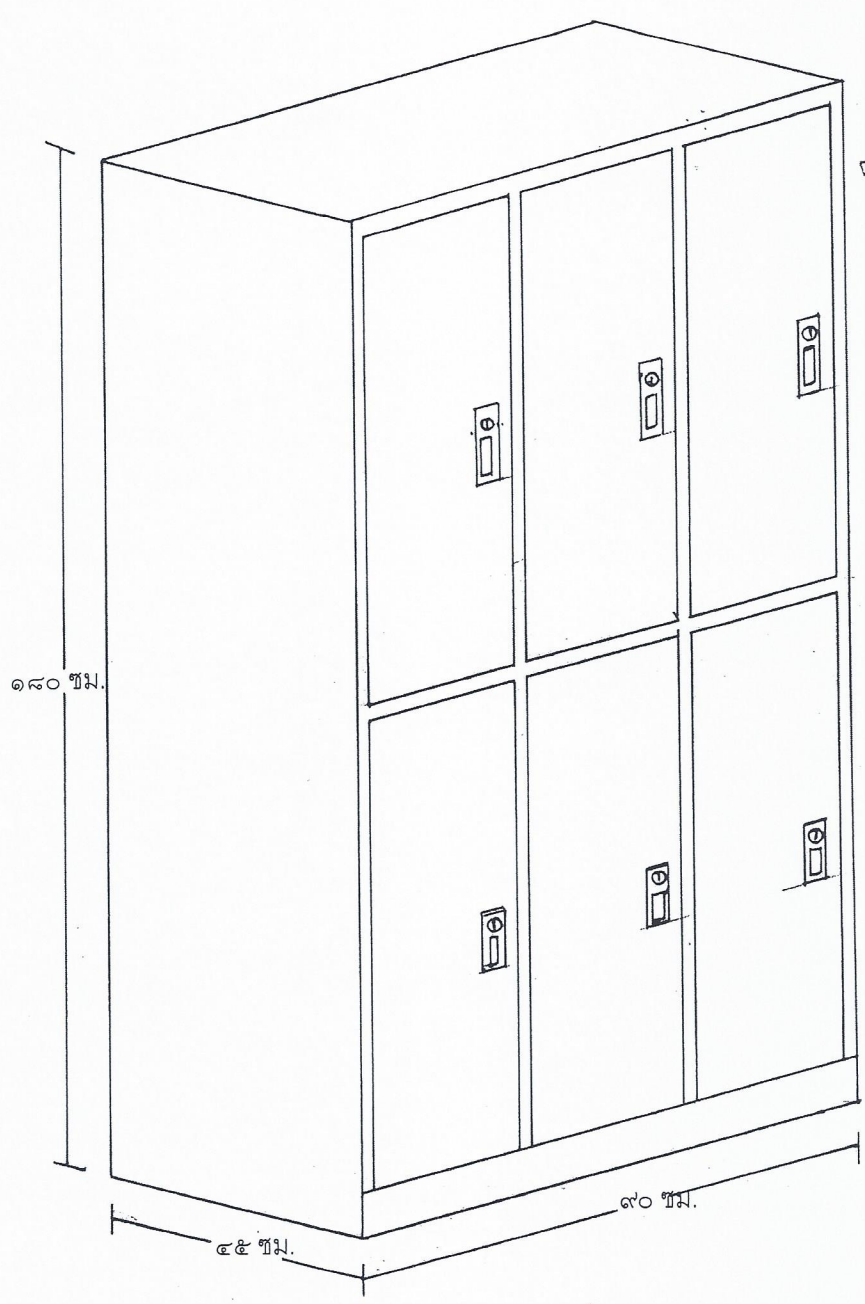
พษ.สพฐ.ดร.  
๒๕๕๕/ก.ค./๒๕

คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  
และขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ยกเว้น  
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้  
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพิสูจน์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  
มีมติเห็นชอบให้ใช้ในการประชุมครั้งที่..... ๖ / ๒๕๕๕  
วันที่..... ๒๐ มี.ย. ๒๕๕๕

พล.ต.ต.   
( คม อมรปิยะกฤษณ์ )

พษ.ก.อก.ศพฐ.ดร./กรรมการ/เลขานุการ  
ก.ค. ๒๕๕๕

ผนวก ก.  
รูปแบบประกอบคุณลักษณะเฉพาะตู้ล็อกเกอร์ ๖ ช่อง



พ.ต.อ. *[Signature]* ประธานกรรมการ  
(สมภาพ พุฒศรี)  
นวท.(สบ ๔) กชช.ศพฐ.๑  
พ.ต.ท. *[Signature]* กรรมการ  
(ตะวัน ไวยรัตน์)  
นวท.(สบ ๓) กอป.ศพฐ.๑  
พ.ต.ท.หญิง *[Signature]* กรรมการ  
(วันทนา เรืองอรุณ)  
สว.ฟอ.ศพฐ.๑